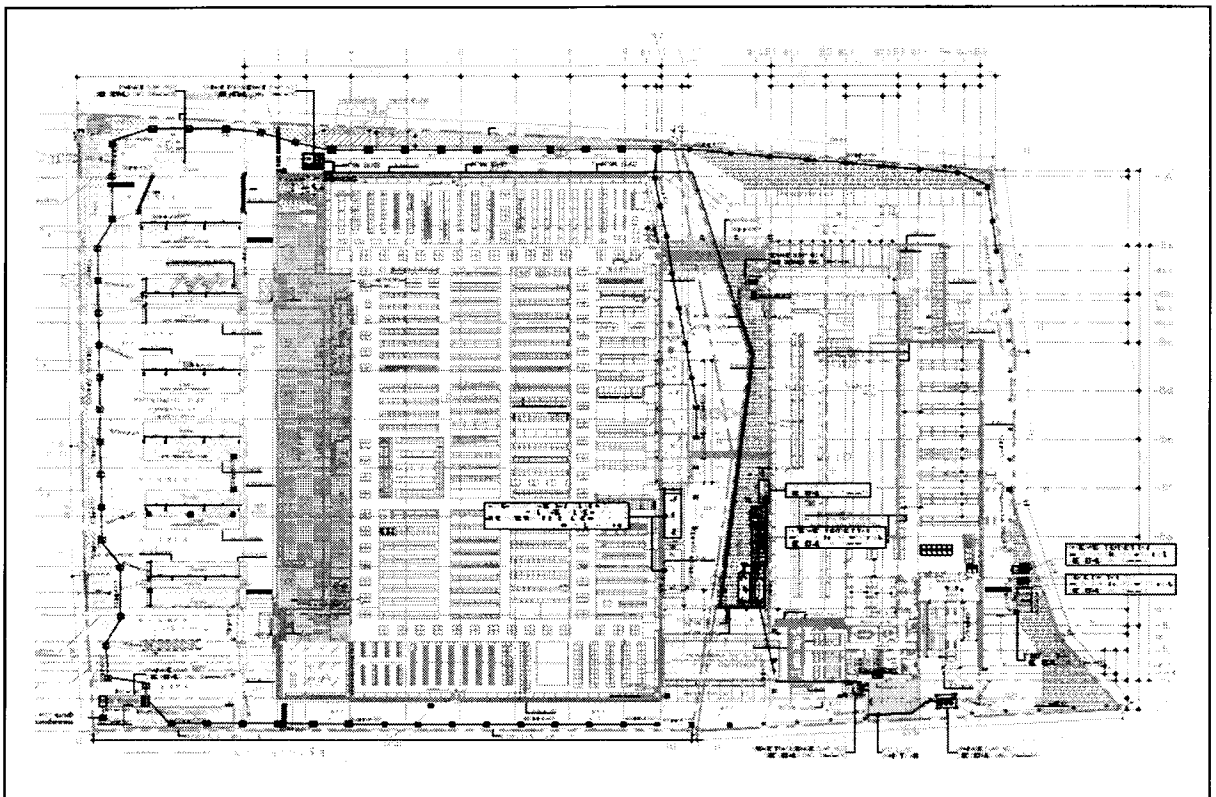


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 645 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เวียงพางคำ เขต/อำเภอ แม่สาย
จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 052-024-589 โทรสาร
มี (ผจก. สาขา แม่สาย) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ค้าปลีก ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
0107544000043 ออกให้โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หมดอายุ
.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาย พรชัย บุตรโยชน์โท.....)
..... ๖๖๔๗..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นาย วัฒนา สุวรรณ.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 645 หมู่ที่ 4 ซอย -
 ถนน แขวง/ตำบล เวียงพางคำ เขต/อำเภอ แม่สาย
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 052-024-589 โทรสาร
 (ผจกสาขา เชียงใหม่ สันทราย) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ค่าปลีก ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ... 0107544000043 ออกให้โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นาย พรชัย บุตรโยจันโท) 

..... วัฒนา ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย วัฒนา สุวรรณ) 

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

....บริษัท ธรรมสาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ STAR Biological contact media
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) เครื่องสูบน้ำ(pump)ใช้ถูกลอยในการส่งทำงาน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อเทศบาลตรงถนนด้านหน้า

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถเทศบาลดูด
 (ไขมัน)

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3571.2
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1133
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1020
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 2 ลบ.ม (2คิว)
3 เดือนติด 1 ครั้ง
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานมณฑลยูนนาน													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของแหล่ง กำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ใช้หรือ ใช้หรือไม่)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด(ลบ.ม.)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)	
1/12/2568	115.2	32.00	29	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	กำหนดการดูด ไขมัน
2/12/2568	115.2	16.00	14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
3/12/2568	115.2	41.00	37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	3 เดือน/ครั้ง
4/12/2568	115.2	23.00	21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
5/12/2568	115.2	43.00	39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
6/12/2568	115.2	39.00	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
7/12/2568	115.2	23.00	21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
8/12/2568	115.2	38.00	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
9/12/2568	115.2	40.00	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
10/12/2568	115.2	29.00	26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
11/12/2568	115.2	42.00	38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
12/12/2568	115.2	24.00	22	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
13/12/2568	115.2	34.00	31	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
14/12/2568	115.2	30.00	27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
15/12/2568	115.2	40.00	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
16/12/2568	115.2	33.00	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
17/12/2568	115.2	36.00	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
18/12/2568	115.2	39.00	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
19/12/2568	115.2	36.00	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
20/12/2568	115.2	49.00	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
21/12/2568	115.2	26.00	23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
22/12/2568	115.2	36.00	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
23/12/2568	115.2	39.00	35	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-
24/12/2568	115.2	53.00	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-

ลายมือหรือ
ประทับ

วันที่
เดือน

25/12/2568	115.2	36.00	32	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
26/12/2568	115.2	31.00	28	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
27/12/2568	115.2	41.00	37	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
28/12/2568	115.2	41.00	37	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
29/12/2568	115.2	42.00	38	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
30/12/2568	115.2	61.00	55	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก
31/12/2568	115.2	40.00	36	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		-	จาก

3571.2 1133 1020

หมายเหตุ 1. Air bower 2.2 Kw 1 วัน Run 20 ชม. 1 ครั้ง

2. Air bower 1.5 Kw 1 วัน Run 20 ชม. 1 ครั้ง

3. Sawage pump 2.2 Kw Run 1 ชม. 4 ครั้ง

4. Submersible Pump 0.25 Kw Run 5 ชม. 6 ครั้ง