

เกษียณหนังสือรับ

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศึกษา

กองช่างก่อสร้าง

ส.ป.



บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด
Yod Neua Petroleum Co., Ltd.

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขที่รับ 295
วันที่ 20 มี.ค. 2569
เวลา 16.00 น.
โทร 053-772-525

สำนักงานใหญ่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

เขียนที่ บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด สาขาแม่สาย

วันที่ 14 เดือนมกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)

เรียน นายเทศมนตรีเวียงพางคำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๑ ชุด

ข้าพเจ้า บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด โดยนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม อยู่ ณ บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-772525 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(แบบ ทส.๒) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ซึ่งแหล่งมลพิษ บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด ประเภท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ ขร 41002 ออกให้โดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำหมดอายุวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

เพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการต่อไป

เรียน นายเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

.....

.....

.....


.....

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร.....

(.....)

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด

โดยนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี

กรรมการผู้จัดการ

นายภุชมิ วงศ์ไชย
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

พ.จ.อ. 
ภุชมิ ภูมิรพี ทวีกลีกรรม
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ทราบ ดำเนินการ

ถ้อยปฏิบัติ แจ้งเวียน

.....

.....


(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-772525 โทรสาร 053-7772526 มี บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม
จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมัน
เชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ำมี) ชร 41002 ออกให้โดย เทศบาลเวียงพางคำ หมดอายุ 31 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

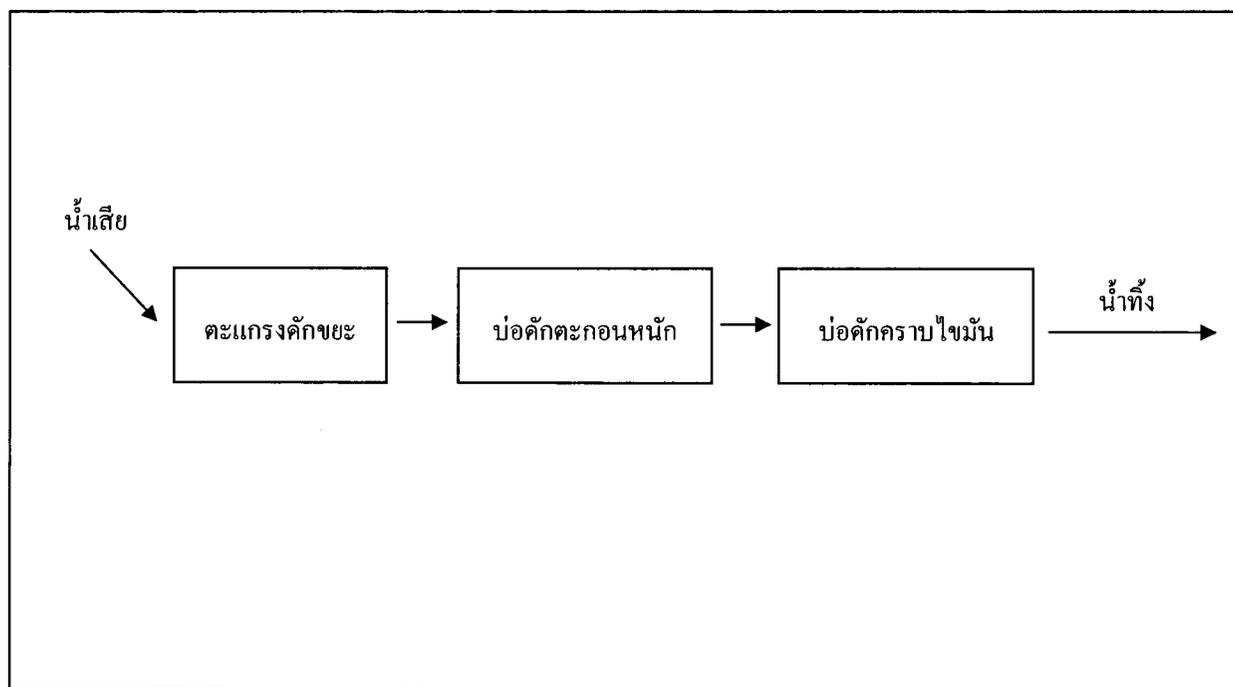

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในชุดกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจากระบบ บำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุปกติ/ ผิดปกติ)
23/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
24/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
25/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
26/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
27/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
28/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
29/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
30/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
31/12/2568	-	60.93	42.09	ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีกริดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 (นายโอสดี สุขเจริญไกรศรี)
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมบคยช
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมบคยช
 ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-772525 โทรสาร 053-772526 มี บริษัท ยอดเหนือปิโตรเลียม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ชร 41002 ออกให้โดยเทศบาลเวียงพางคำ หมดอายุ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย ~~โสภาส~~ สุขเจริญไกรศรี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย OWS (Oily Water Sewer)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 800 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบละกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____ ไม่มีระบบไฟฟ้าในการบำบัด _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) _____ 2.031 _____
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) _____ 1.624 _____
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย _____
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละออง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ _____ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____ ไม่มี _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗