

เลือกช่องนี้ ✓  
 กองคลัง  กองช่าง  กองการไฟฟ้า  
ที่ มท.๕๕๑๑๐-๓๖/พพ๕  
 กองสาธารณสุข  หน่วยตรวจสอบ  
อป.  งานแผนและงบประมาณ  งานพัสดุ



สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
เลขที่ 1734  
โทร. ๐๕๓ ๒๕๖๙  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย  
เวลา ๗.๒๐  
๓๑๔ ต.เทศบาล ๓ ต. เวียงพางคำ  
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐

- งานทะเบียน
- งานบริหาร
- งานช่าง
- งานช่างเครื่อง
- งานช่างไฟฟ้า
- งานช่างเครื่อง
- งานช่างเครื่อง
- งานช่างเครื่อง
- งานช่างเครื่อง

๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อติดตั้งและวางท่อประปา  
งานเลขที่ นายกิติมนตรีตำบลเวียงพางคำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังสังเขปแสดงการขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อและติดตั้งประปา จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มีความประสงค์ขออนุญาตขุดเจาะถนนคอนกรีต เพื่อวางท่อติดตั้งประปาให้กับ น.ส.พรไพริน งามสุขสกุล บ้านเลขที่ ๓๒๑/๔ ม.๙ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ในการขุดเจาะถนนและวางท่อประปาที่ ถนน/ซอย ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. ลักษณะของถนนเป็น...ถนนคอนกรีต...พื้นที่ขุดเจาะกว้างประมาณ...๐.๒๐...ม. ยาวประมาณ..๖.๐๐...ม. และ ลึกประมาณ...๐.๓๐...ม. คิดเป็นพื้นที่การขุดเจาะทั้งหมดประมาณ.....๑.๒๐.....ตรม.

พร้อมหนังสือฉบับนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้ให้ผู้ขอใช้น้ำมาติดต่อการขออนุญาต ขุดเจาะถนนดังกล่าวแล้วนั้นหากทาง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้มีการอนุญาตให้ขุดเจาะได้ ในการซ่อมแซมพื้นที่ บริเวณการขุดเจาะ ทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายจะให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่น เคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

( นายคมสัน สัมมา )  
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาแม่สาย

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  
โทร.๐ - ๕๓๗๓ - ๑๐๑๐




การประปาส่วนภูมิภาค  
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

แผนผังจุดติดตั้งและวางท่อประปา  
ที่ทำการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

ชื่อผู้ขอใช้น้ำ น.ส.พรไพริน งามสุขสกุล  
สำรวจเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

ที่อยู่ 321/4 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
โทร 088-8811171

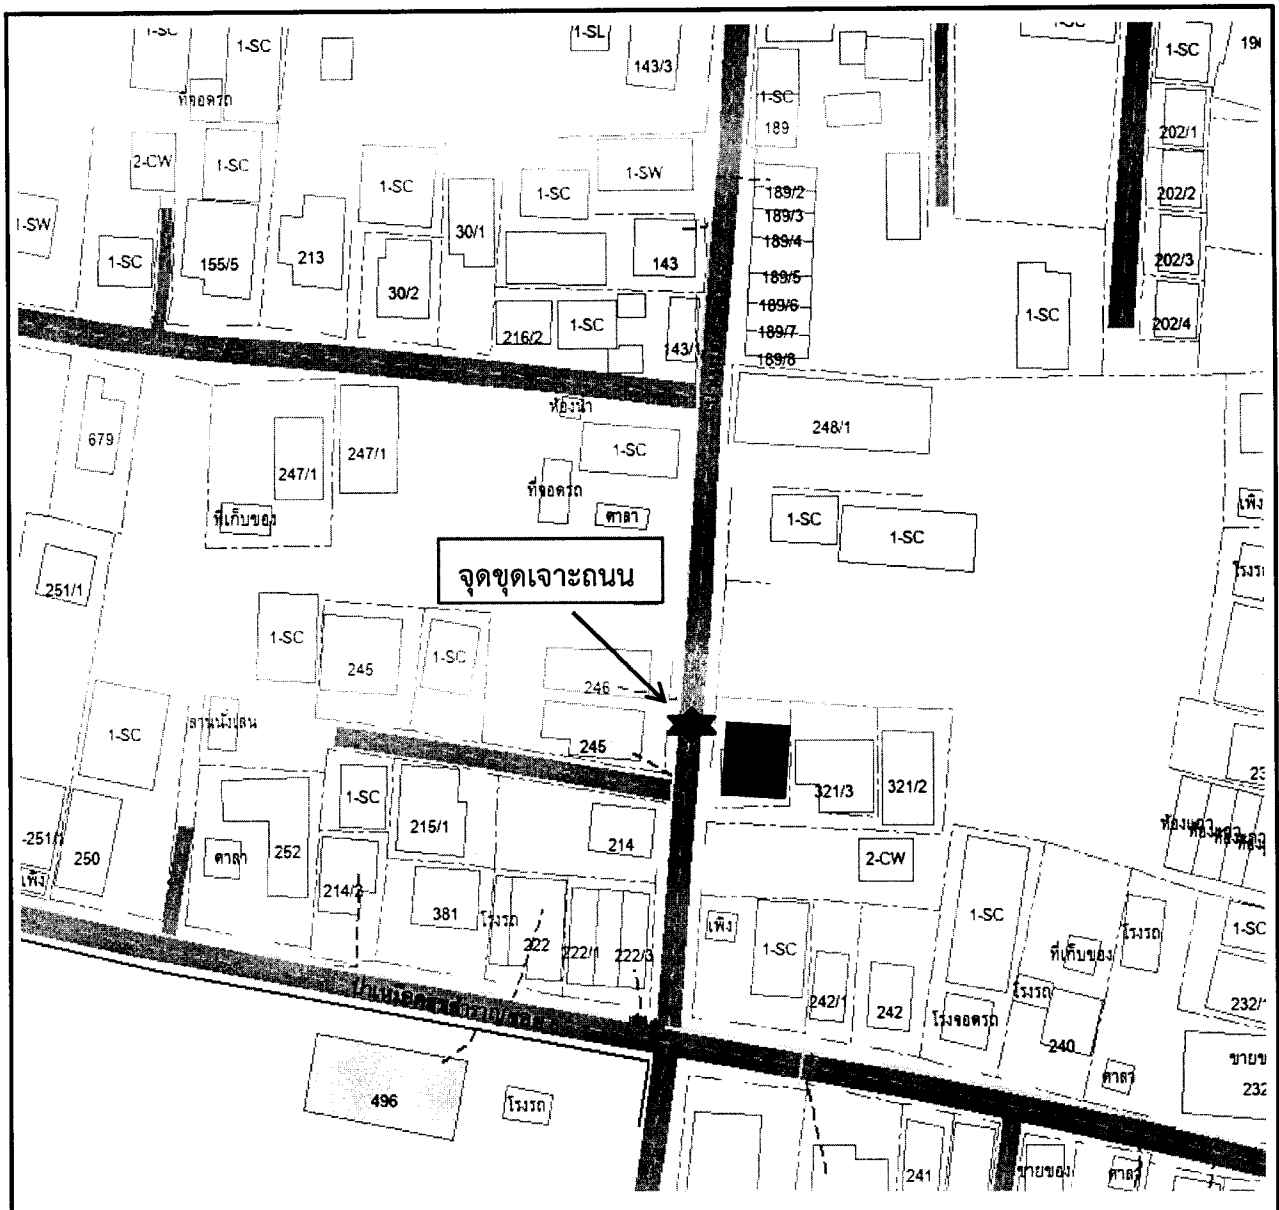

พื้นที่ขุดเจาะกว้างประมาณ...0.20...ม.ยาวประมาณ..6.00...ม. และ ลึกประมาณ...0.30.. ม.  
คิดเป็นพื้นที่การขุดเจาะทั้งหมดประมาณ.....1.20.....ตรม.

( นายจิววัฒน์ จันแปงเงิน )  
นายช่างโยธา 6  
สำรวจ/ประมาณราคา

( นายสุพจน์ จรัสพงษ์ธำกูร )  
หัวหน้างานบริการฯ

( นายคมสัน สัมมา )  
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาแม่สาย